




Tegnforklaring


Vannledning
Spillvannsledning
Ovrvannsledning
Ovrvannsledning i varerør
Mulig plassering
forsyningsledning
Kum
Brannkum
Utslippsarrangement OV
Flompil

Eiendomsgrense utomhusplan

Prosjekterte

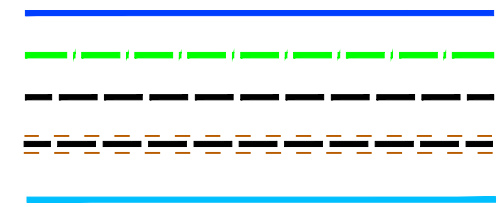

Eksisterende

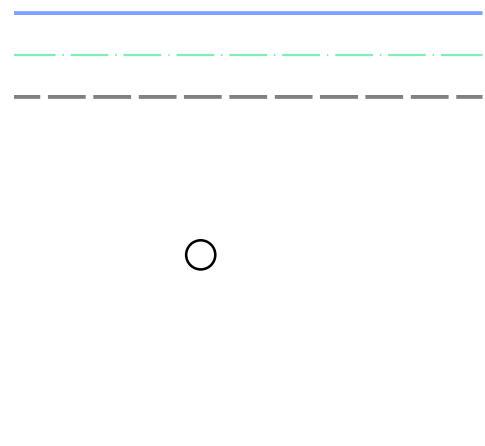

Merknader

- ➊ Påkoblingspunkt i eksisterende kummer for spillvann og vann
- ➋ Viser mulig plassering av forsyningsledning til eventuelt nytt høydebasseng
- ➌ Privat fordeling fra KG7 til KG13, KG6 til KG12 og KG3 til KG16 + eks. bolig sørvest på tomte
- ➍ Overløp ved flomsituasjon - terrenget/vei utformes slik at eventuelt oppstuvning vil ledes mot 01 før overløp mot Bekk.

- Etablering av veisluk og lokale tiltak for overvann avklares før søknad om IG

- Stikkledninger for vann og spillvann er et forslag og endelig plassering/utførelse avklares før søknad om IG

- 5  Overvannsledning må legges i varerør langs eiendomsgrensen for avrenning til utslippspunkt
- 6  Område for overvannshåndtering – fordrøyningsløsning/infiltrasjonssone tilgjengelig fordrøyningsvolum ca. 135-140m³
- 7  Sikringssoner – flom. 10 x 2 m
- 8  Privat fordeling – langs tomtgrenser for tilkobling eks. boliger og nye tomter
- 9  Flomvei ut fra tomt blir ved KG6 og KG1

Henvisning

- Gjøvik kommune VA norm

[illegible]